


## Systemskizze: Regenwasserzisterne mit Rückhaltevolumen

**V 1 = Rückhaltevolumen (mind. 20 l/m<sup>2</sup> angeschlossener Fläche zusätzlich zum Brauchwasservolumen) mit Abflussdrossel (Bohrung  $\phi$  5 mm)**

**V 2 = Brauchwasservolumen**

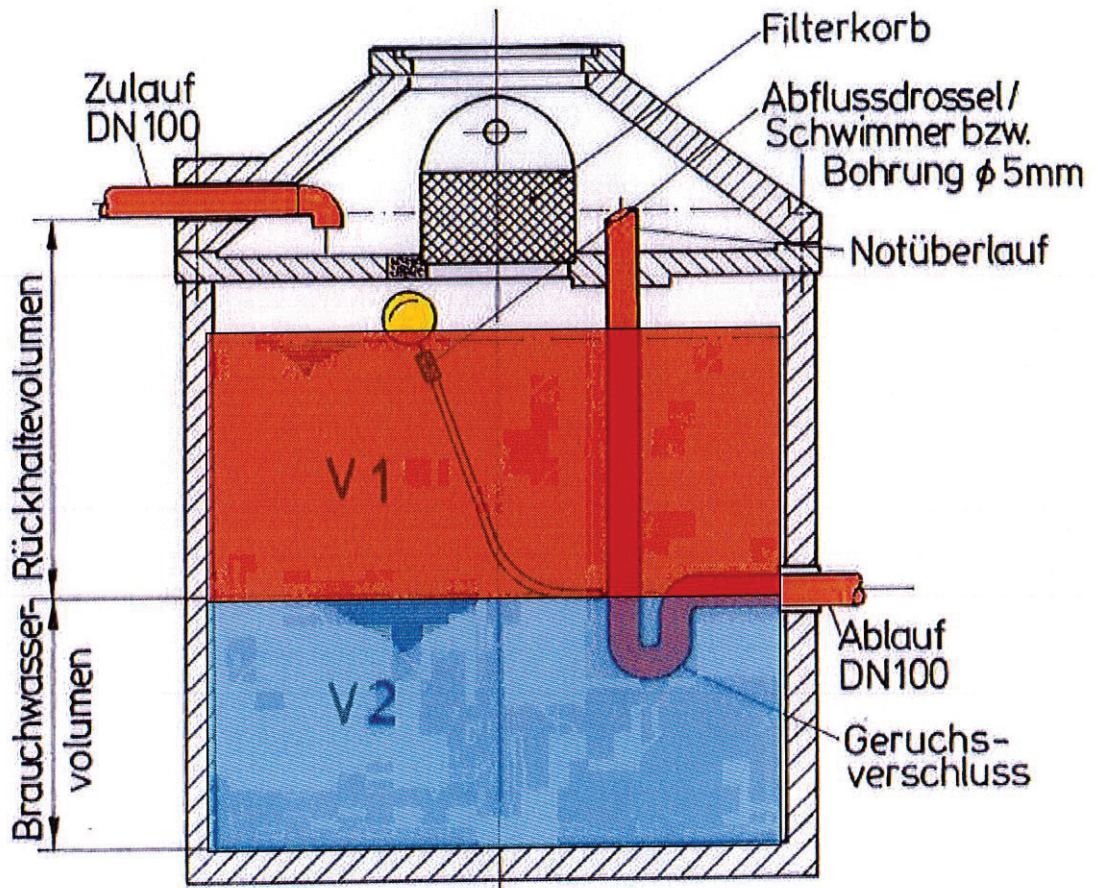

Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken  
Anstalt des öffentlichen Rechts • [www.ubzzw.de](http://www.ubzzw.de)

Oselbachstr. 60 • 66482 Zweibrücken  
Telefon: (0 63 32) 92 12-0 • Fax: (0 63 32) 92 12-150